

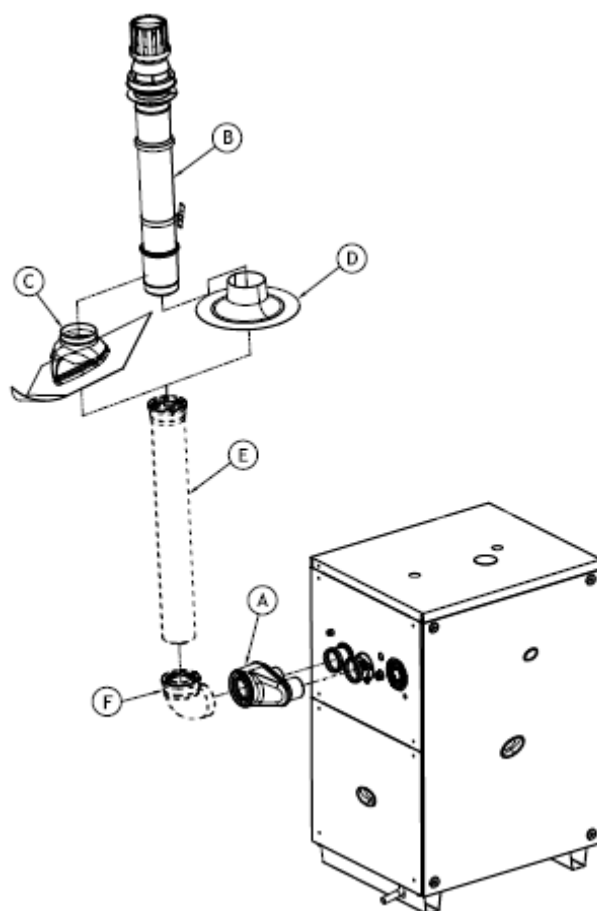


Figura 1 - Installazione tipo C33 - scarico coassiale a tetto DN80/125 oppure DN60/100

La tabella seguente riporta l'elenco degli accessori da impiegare per realizzare questa installazione.

| DN     | Rif. | Cod. Robur | Cod. Centrotherm | Descrizione                         |
|--------|------|------------|------------------|-------------------------------------|
| 80/125 | A    | O-TRM019   | 20146            | Sdoppiatore DN80/125 2xDN80         |
|        | B    |            | 30057            | Terminale coassiale a tetto 80/125  |
|        | C    |            | 30033            | Terminale tegole tetti inclinati    |
|        | D    |            | 30048            | Terminale tegole tetti piani        |
|        | E    | O-TBO061   | 20046            | Tubo coassiale a tetto 80/125 L=1 m |
|        | E    | O-TBO062   | 20047            | Tubo coassiale a tetto 80/125 L=2 m |
|        | F    | O-CRV020   | 20040            | Curva coassiale 90° 80/125          |
|        | F    | O-CRV024   | 20039            | Curva coassiale 45° 80/125          |
| 60/100 | A    | O-TRM020   | 20237            | Sdoppiatore DN60/100 2xDN80         |
|        | B    |            | 30075            | Terminale coassiale a tetto 60/100  |
|        | C    |            | 30033            | Terminale tegole tetti inclinati    |
|        | D    |            | 30048            | Terminale tegole tetti piani        |
|        | E    | O-TBO059   | 20106            | Tubo coassiale a tetto 60/100 L=1 m |
|        | E    | O-TBO060   | 20107            | Tubo coassiale a tetto 60/100 L=2 m |
|        | F    | O-CRV019   | 20109            | Curva coassiale 90° 60/100          |
|        | F    | O-CRV023   | 20183            | Curva coassiale 45° 60/100          |